MODULO RACCOLTA DATI

Terminali Media Tensione

Compilare il modulo e inviarlo all'indirizzo
etelecrisponde@etelec.it

TERMINALI

** CAMPI OBBLIGATORI*

Info richiedente

Cognome *	**Nome**
Azienda *	**Filiale ***
Email*	**Tel.***
N° Riferimento Offerta	**Data**

Dati progetto (caratteristiche strutturali del cavo)

Sigla del cavo*			
Formazione	☐ Unipolare	☐ Elicord	☐ Tripolare
Tensione nominale* U0/U (Um) [kV]*	☐ 1,8/3 (3,6) ☐ 8,7/15 (17,5)	☐ 3,6/6 (7,2) ☐ 12/20 (24)	☐ 6/10 (12) ☐ 18/30 (36)
Sezione* [mm2]			
Schermatura	☐ A fili di rame	☐ A nastri	☐ A tubo in alluminio
Armatura	☐ Si	☐ No	
Installazione*	☐ Da Interno	☐ Da Esterno	

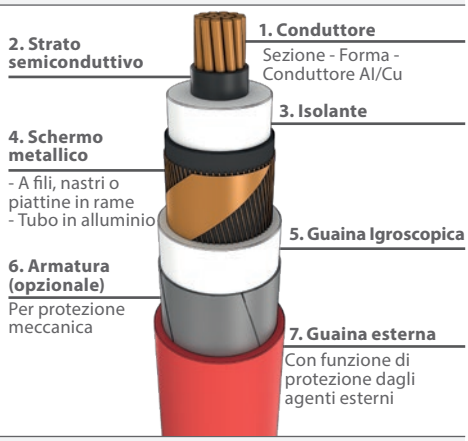

Tecnologia:

☐ Termorestringente ☐ Autorestringente ☐ Sconnettibile

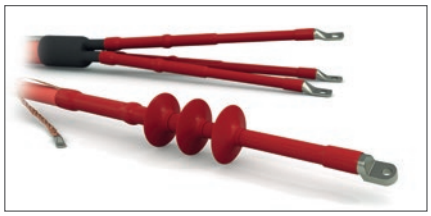

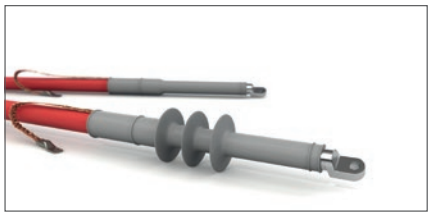

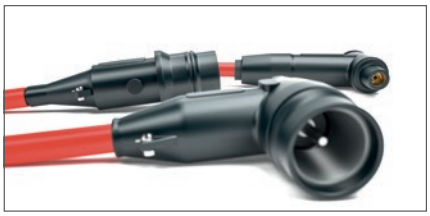

Terminali Omologati ENEL:

Matricola ENEL:

Tipo di capicorda:

☐ Capocorda multisezione con bulloni a testa fratturabile ☐ Capocorda a sezione fissa a compressione

Tecnologia Sconnetibile

Sconnettibile da **250 A** cono esterno interfaccia **TIPO A**

☐ **dritto**

TSD-R

☐ **a squadra**

TSS-R

Sconnettibile da **630 A** cono esterno interfaccia **TIPO C**

☐ **a T asimmetrico**

TS-R

☐ **a T simmetrico**

TS-R

Terminali Sconnettibili Omologati ENEL:

Matricola ENEL: